




Indeluft, figurer fra ”Retningslinjer for udtagning af luftprøver ved forureningsundersøgelser”,
<https://www.miljoeogressourcer.dk/lix/5164>

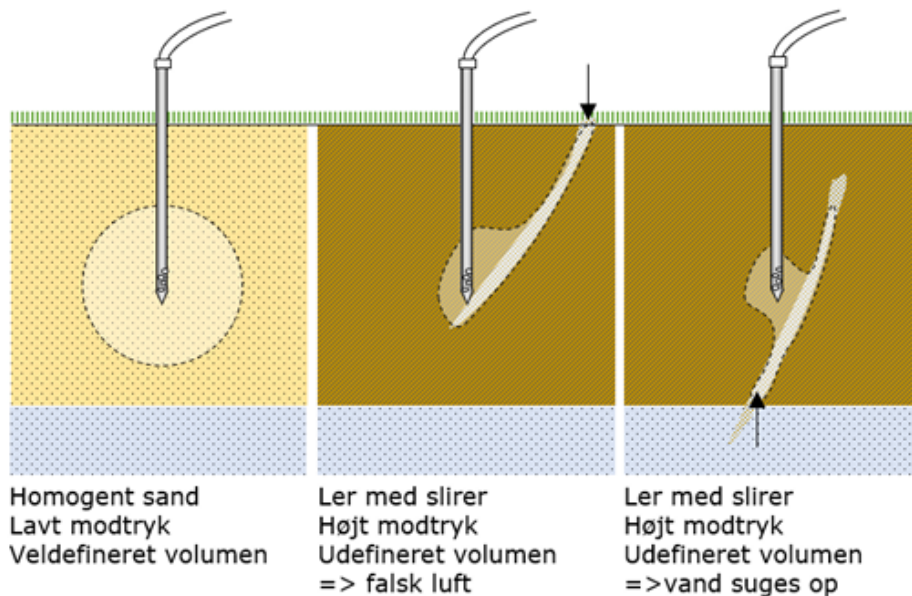


Figur 3.7 Principtegning af poreluftprøver udtaget i forskellige matricer; en homogen sandmatrice med veldefineret prøvevolumen (til venstre), en lermatrice med en slire, højt modtryk og tiltrækning af falsk luft (i midten) og en lermatrice med en slire, højt modtryk og opsugning af formationsvand i prøvepunktet (til højre).

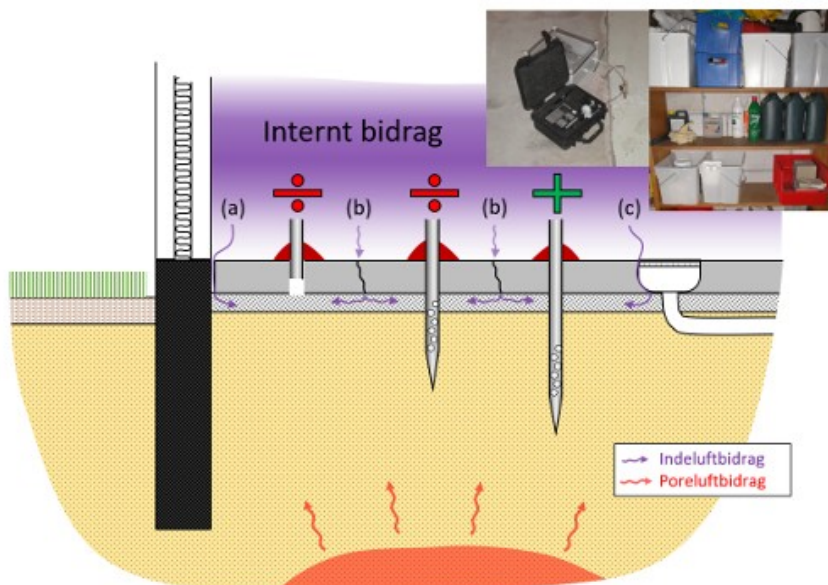

Figur 3.9 Principtegning af påvirkning med internt bidrag under tæt gulv, igennem støbeskel (a), revner/sprækker i betonen (b) og omkring installationer (c). Bidrag af forureningskomponenter fra interne kilder i indeluften med lilla pile, og fra poreluftforureningen er vist med røde pile. Indsatte fotos af poreluftpunkt ved siden af revne/støbeskel og interne kilder.

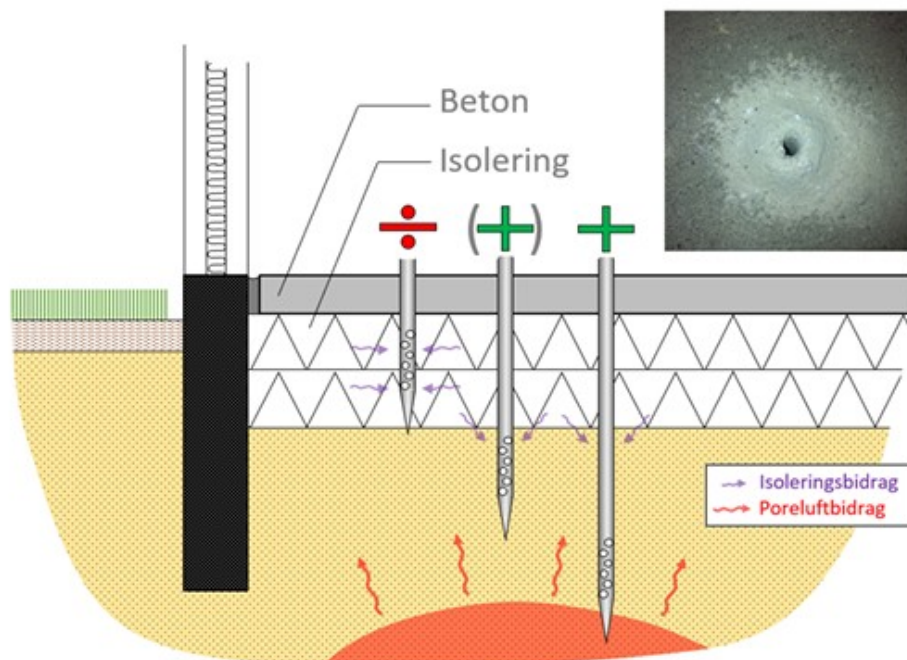

Figur 3.11 Principtegning af poreluftprøvetagning under betongulv med polystyrenisolering. Polystyren-smulder kan ses i det opborede beton (indsat foto). Bidrag af forureningskomponenter fra poreluftforureningen er vist med **røde pile**, og fra isoleringsmaterialet med **lilla pile**.

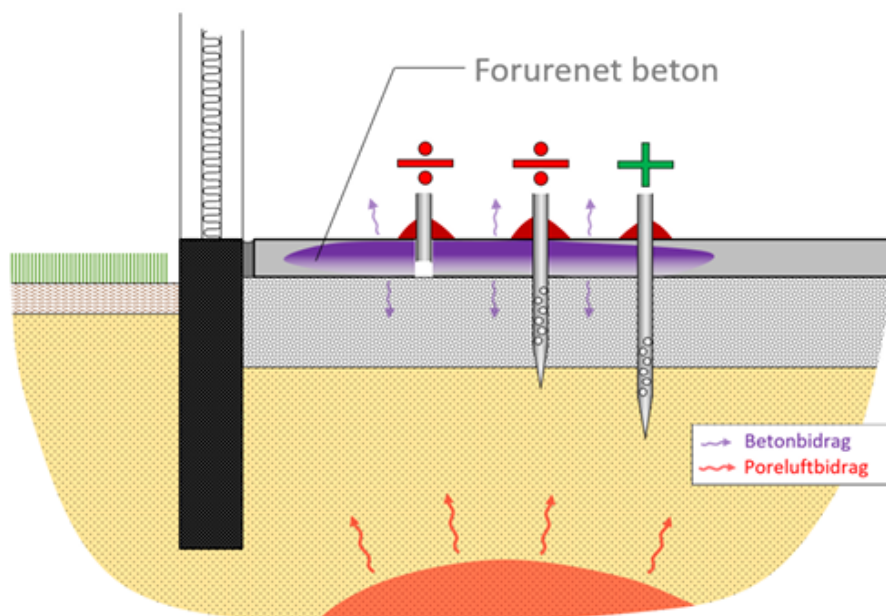

Figur 3.12 Principtegning af poreluftprøvetagning under et forurenet betongulv. Bidrag af forureningskomponenter fra poreluftforureningen er vist med **røde pile**, og fra det forurenede betongulv med **lilla pile**. Ved prøvetagningen bør der ikke kunne trækkes luft direkte fra den forurenede beton (venstre opstilling med studs), eller umiddelbart under betonen (midterste opstilling). Prøvetagning bør ske min. 10-30 cm under underkant af betonen (højre opstilling).